سلسلة الموصلات المقاومة للماء

ELC-M685-E

موصل متعدد الأقطاب مقاوم للماء IP68



IP	IEC/NSW	VAC	الأقطاب
IP68	24 A	450 VAC	2P/3P/4P/5P

ELC-M685-E موصل مقاوم للماء بدرجة IP68، يتوفر بخيارات قطبين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أقطاب. تنص ورقة بيانات الطراز على تصنيف IEC/NSW يبلغ 450 VAC / 24 A، ولموصلات بمقطع 0.5-2.5 mm²، مع خيارات موانع تسرب لأقطار كابل خارجية تصل إلى 14 mm.

أعدت هذه الورقة بالاعتماد على بيانات الطراز ورسمه المرجعي.

info@electrio.com.tr +90 545 574 15 19

البيانات الفنية

رمز الطراز	ELC-M685-E
نوع التوصيل	توصيل سريع دون براغ بآلية ذراع؛ كابل بكابل / كابل بلوحة
درجة الحماية	IP68
خيارات الأقطاب / السنون	2P / 3P / 4P / 5P
التصنيف (IEC/NSW)	24 A / 450 VAC
التصنيف (ETL)	10 A / 300 VAC
مساحة مقطع الموصل)أوروبا / أستراليا(	0.5-2.5 mm²
نوع / مقطع الموصل)الولايات المتحدة(	SJOW 14-18 AWG
مداخل الكابلات	2 × M25
القطر الخارجي المناسب للكابل	4-8 mm / 8-12 mm / 10-14 mm
خصائص الهيكل	مثبط للاشتعال؛ UL94V-2
فئة درجة الحرارة	T105
أبعاد توصيل كابل بكابل)مرجعية(	131.8 × 31.5 mm
اختبار الماء المذكور في ورقة البيانات	20 m / 150 ساعة
الاعتمادات / المطابقة المذكورة في ورقة البيانات	ENEC, CE, UKCA, ETL, NSW, CB, RoHS


خيارات موانع التسرب ومداخل الكابلات

الخيار	قطر فتحة مانع التسرب	القطر الخارجي للكابل المطاطي المستدير
1	8 mm	4-8 mm
2	12 mm	8-12 mm
3	14 mm	10-14 mm

info@electrio.com.tr +90 545 574 15 19

الرسم الفني

ELC-M685-E

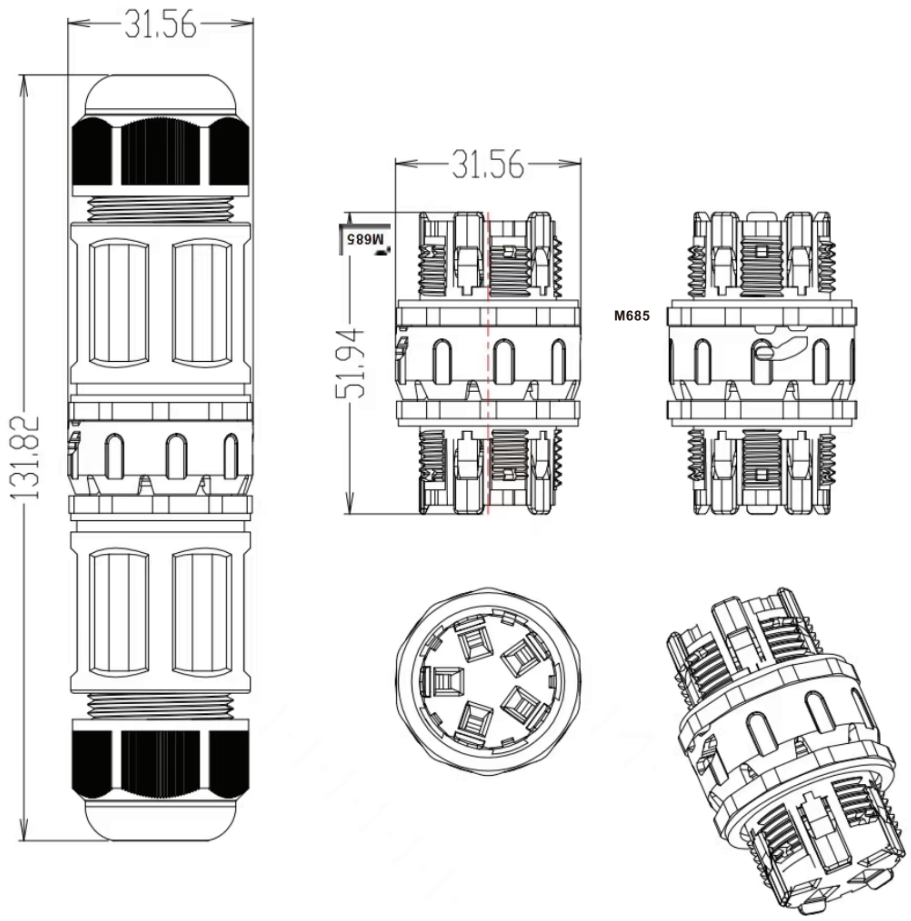


الأبعاد بالمليمتر. تم نقل هذا المنظر من الرسم المرجعي للطراز. يرجى الرجوع إلى الرسم للاطلاع على التفاصيل والتفاوتات.

شروط الاستخدام

تطبيقات المياه العذبة وتحت الأرض، وفق الشروط المذكورة في ورقة البيانات.
يجب اختيار مانع التسرب وفقا للقطر الخارجي للكابل. تعتمد درجة الحماية IP على التجميع الصحيح للتوصيل.
يشير 20 م / 150 ساعة إلى شرط الاختبار المذكور في ورقة البيانات.
لا يستخدم في التربة المالحة أو القلوية.
يتجنب التلامس الطويل مع المواد الزيتية أو الغمر في الزيت.
لا ينصح بالتعرض الطويل لأشعة الشمس المباشرة.

الرسم الفني - توصيل كابل بلوحة

ELC-M685-E

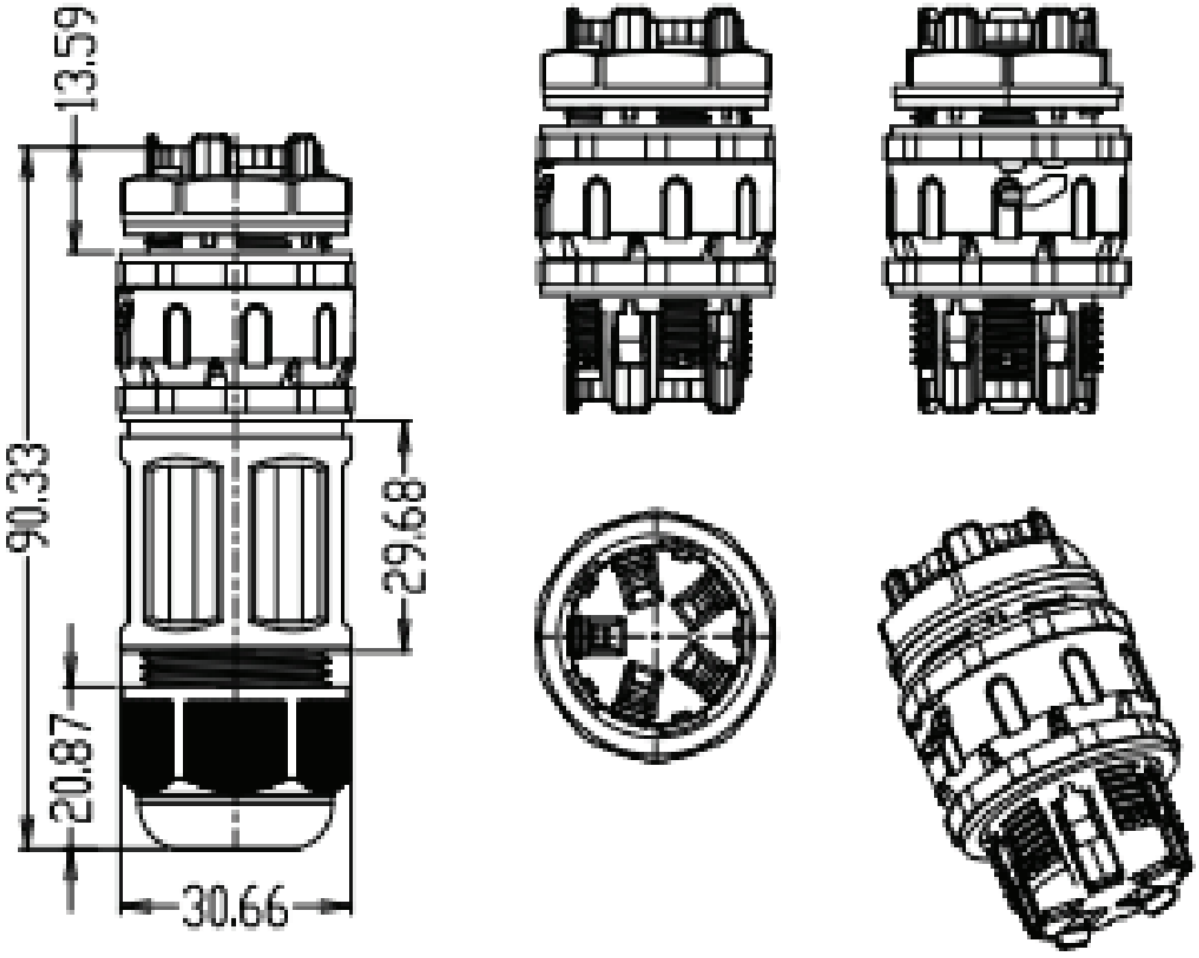

الأبعاد بالمليمتر. تم نقل هذا المنظر من الرسم المرجعي للطراز. يرجى الرجوع إلى الرسم للاطلاع على التفاصيل والتفاوتات.

info@electrio.com.tr +90 545 574 15 19